
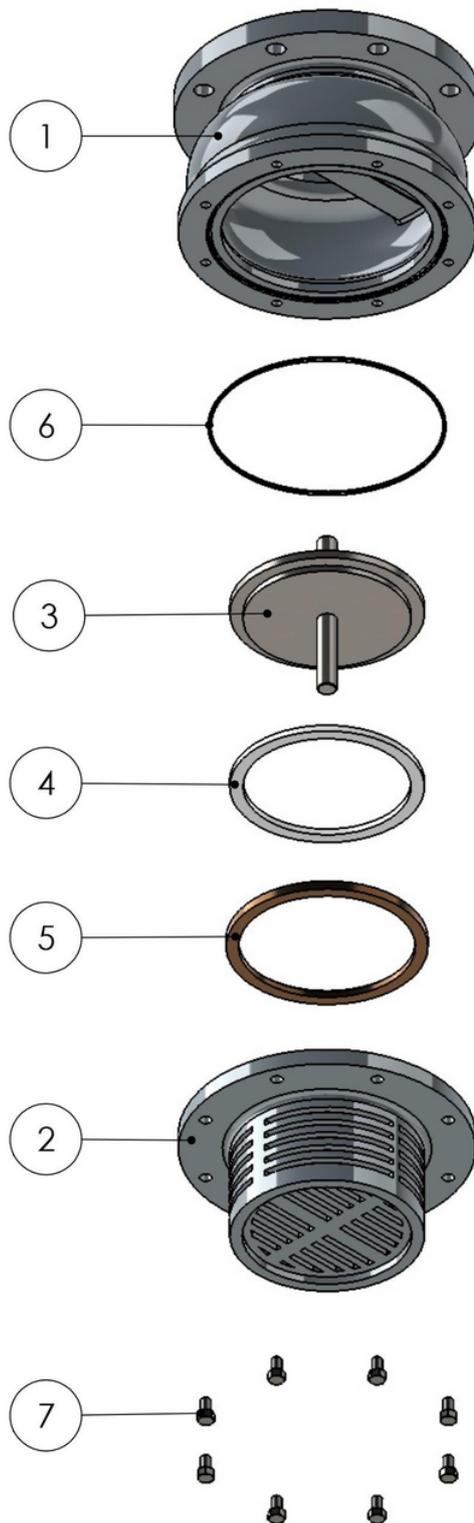


VÁLVULA RETENÇÃO (PÉ COM CRIVO) FUNDO DE POÇO - FLANGEADA

ANSI 125 LBS MINC-2014

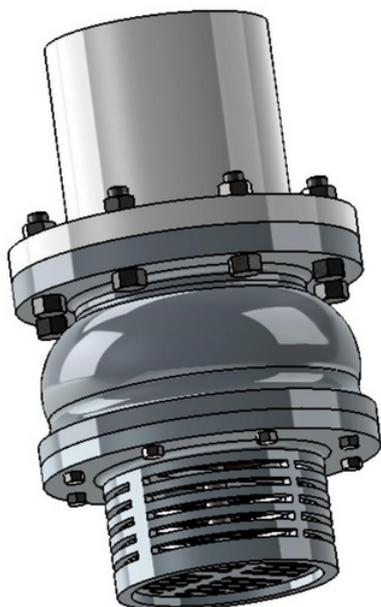

1 - CORPO
FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04

2 - CRIVO
FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04

3 - CONTRA SEDE
DN. 2" á 4" - BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
DN. 5" á 20" - FERRO FUNDIDO ASTM A-126 GR. B-04

4 - ANEL DE VEDAÇÃO DA CONTRA SEDE
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09
BORRACHA BUNA-N (VULCANIZADA)


5 - ANEL DE VEDAÇÃO
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62-09

6 - CORDÃO DE VEDAÇÃO
BORRACHA NATURAL

7 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO
A 307 - GR.A

VÁLVULA RETENÇÃO (PÉ COM CRIVO) FUNDO DE POÇO - FLANGEADA

ANSI 125 LBS MINC-2014

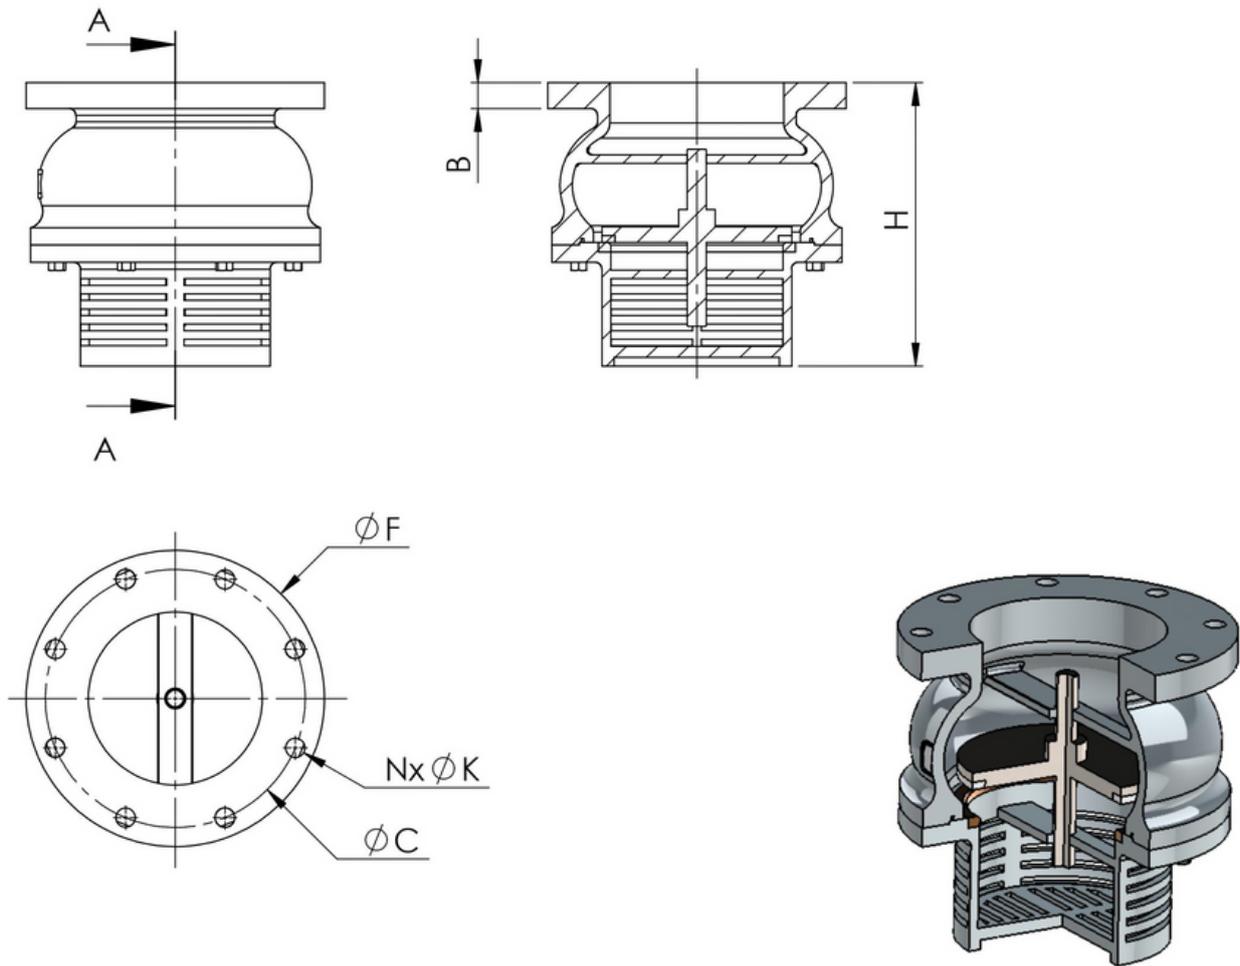

DN	F	C	N	K	B	H
2"	152,4	120,7	4	3/4"	15,8	152
2.½"	177,8	139,7	4	3/4"	17,5	167
3"	190,5	152,4	4	3/4"	19,1	195
4"	228,6	190,5	8	3/4"	23,9	206
5"	254	215,9	8	7/8"	23,9	237
6"	279,4	241,3	8	7/8"	25,4	328
8"	342,9	298,5	8	7/8"	28,4	330
10"	406,4	362	12	1"	30,2	382
12"	482,6	431,8	12	1"	31,8	417
14"	533,4	476,3	12	1.⅛"	35	435
16"	596,9	539,8	16	1.⅛"	36,6	686
20"	698,5	635	20	1.¼"	42,9	877